





Програма  
за обучение във връзка с изпълнение на  
Националния план 2023-2027 г.




**Пример за мерки, предприети в детска градина  
за намаляване на ОАР в сградата**

4 помещения на първи етаж - 590Vq/m<sup>3</sup>

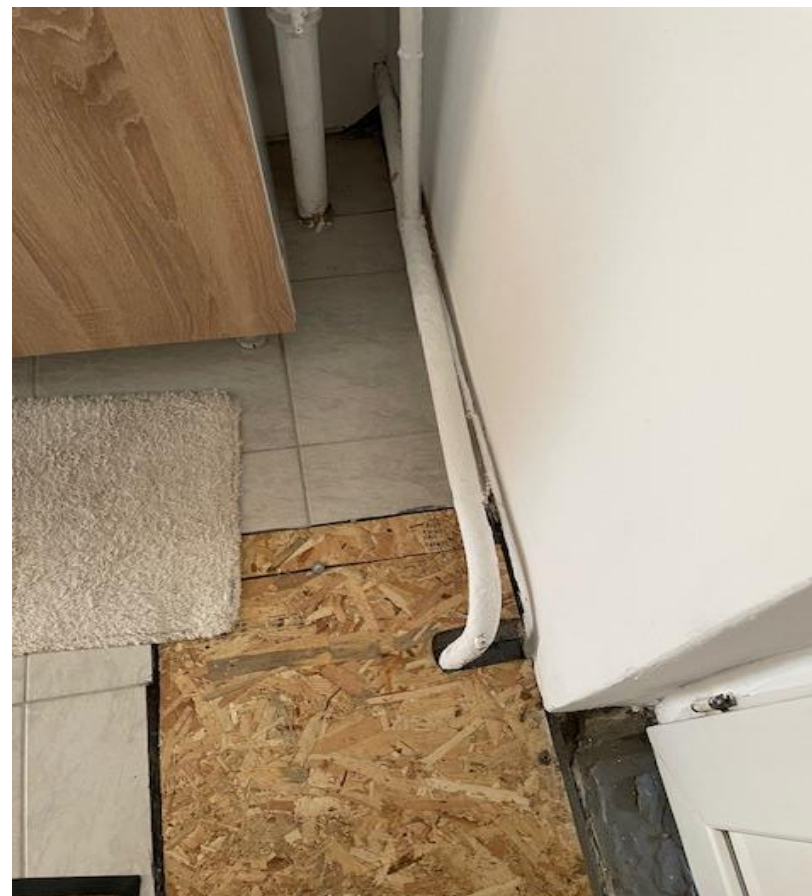
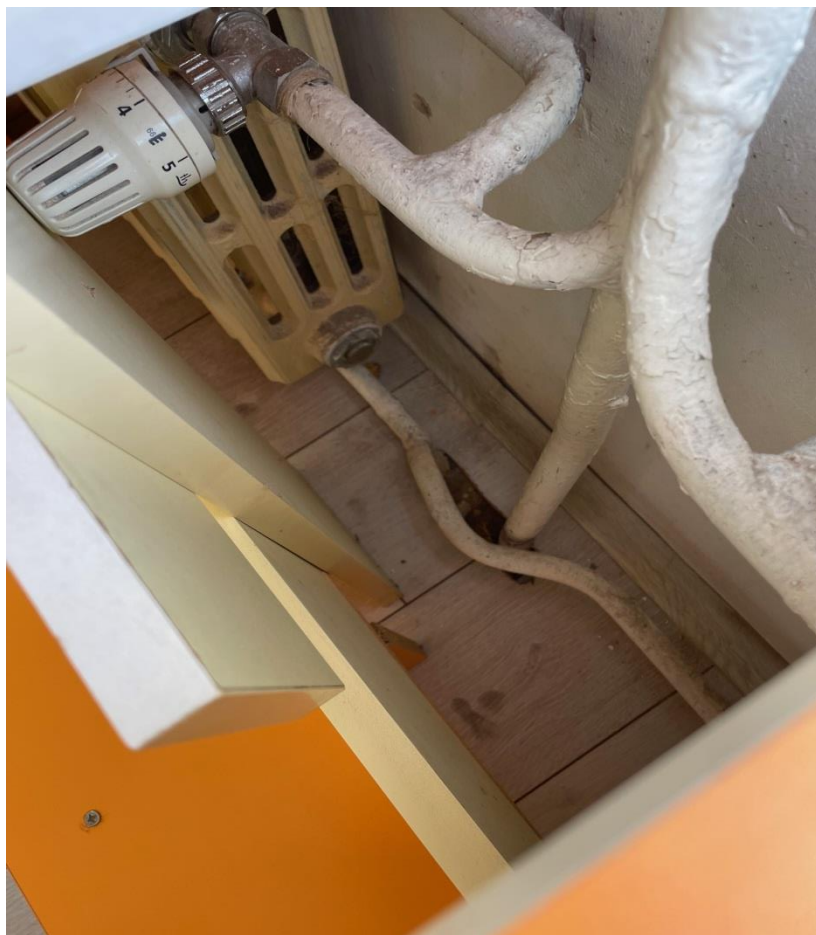


# Котелно помещение и некачествен ремонт




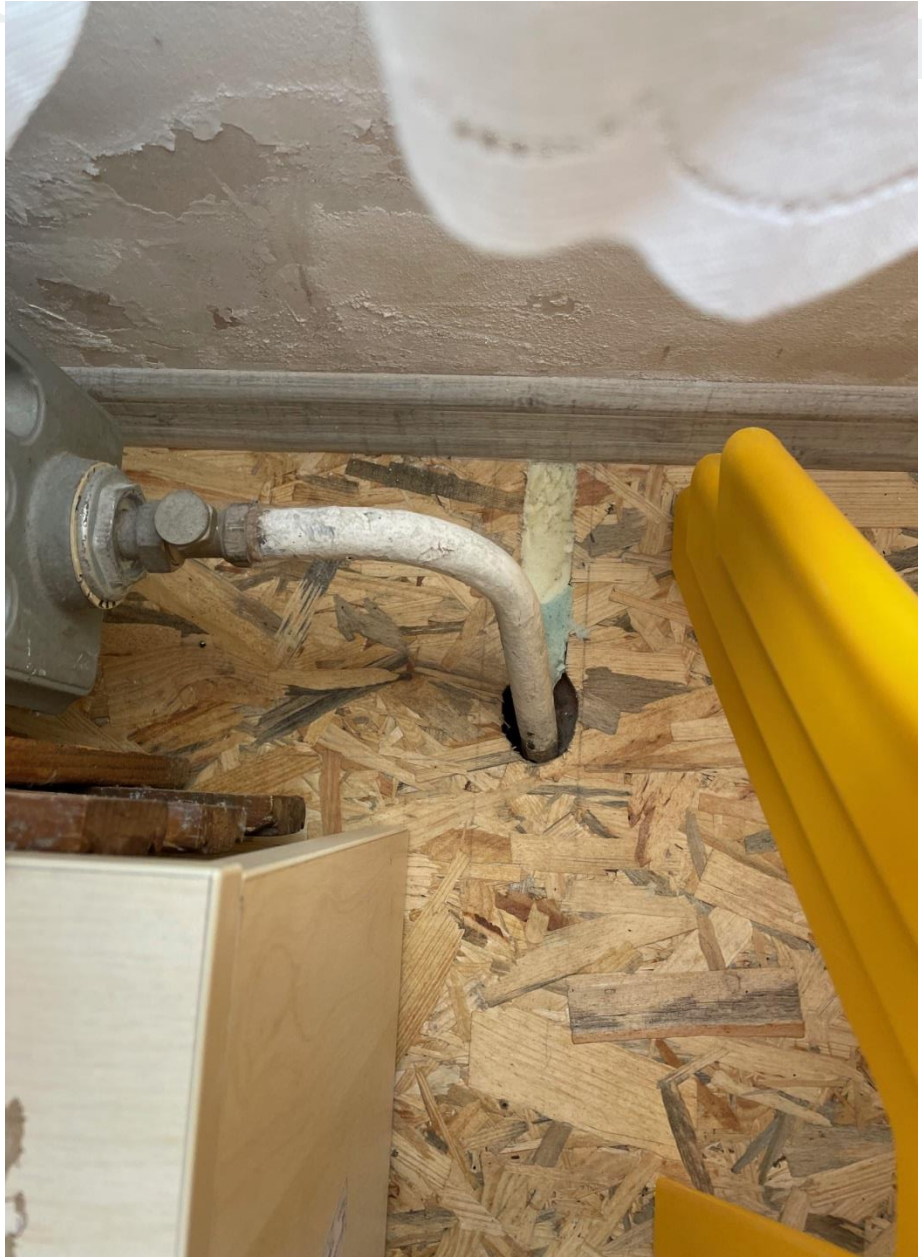


Второ измерване за 14 дни -  $923 \text{Bq/m}^3$

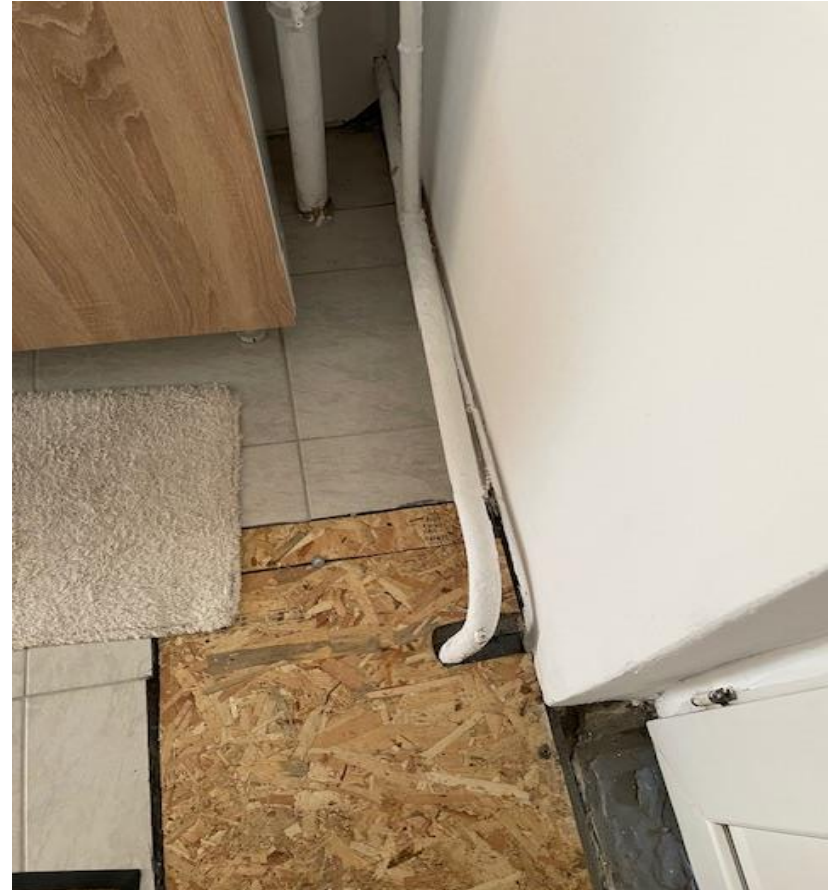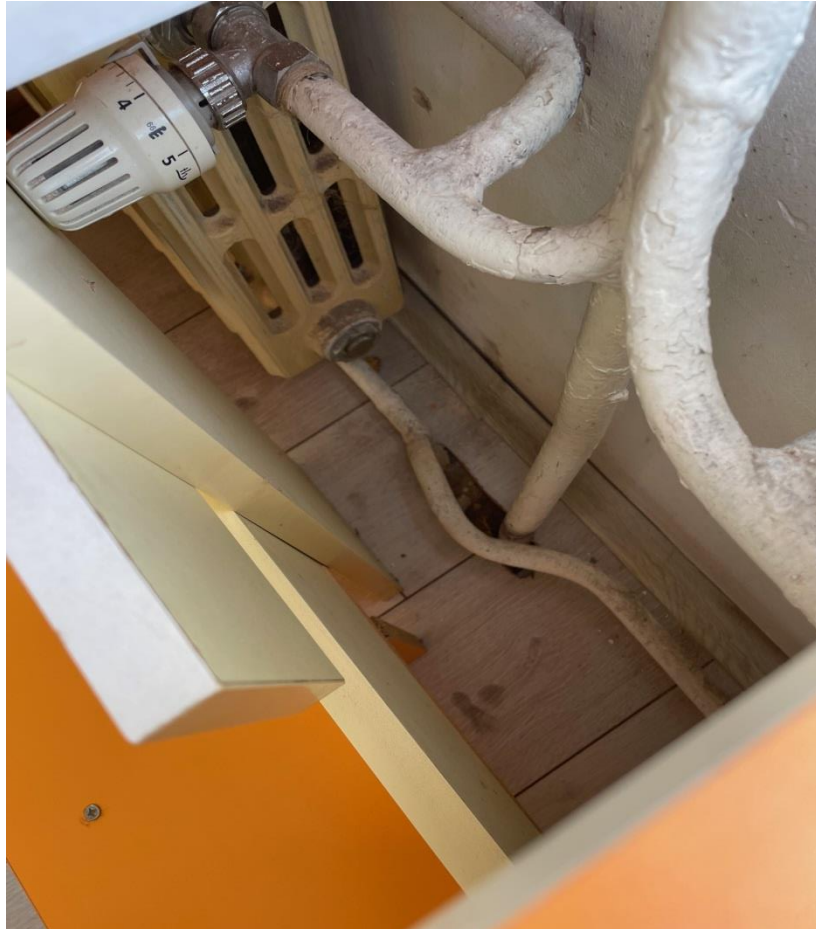

# Разпределение първи етаж

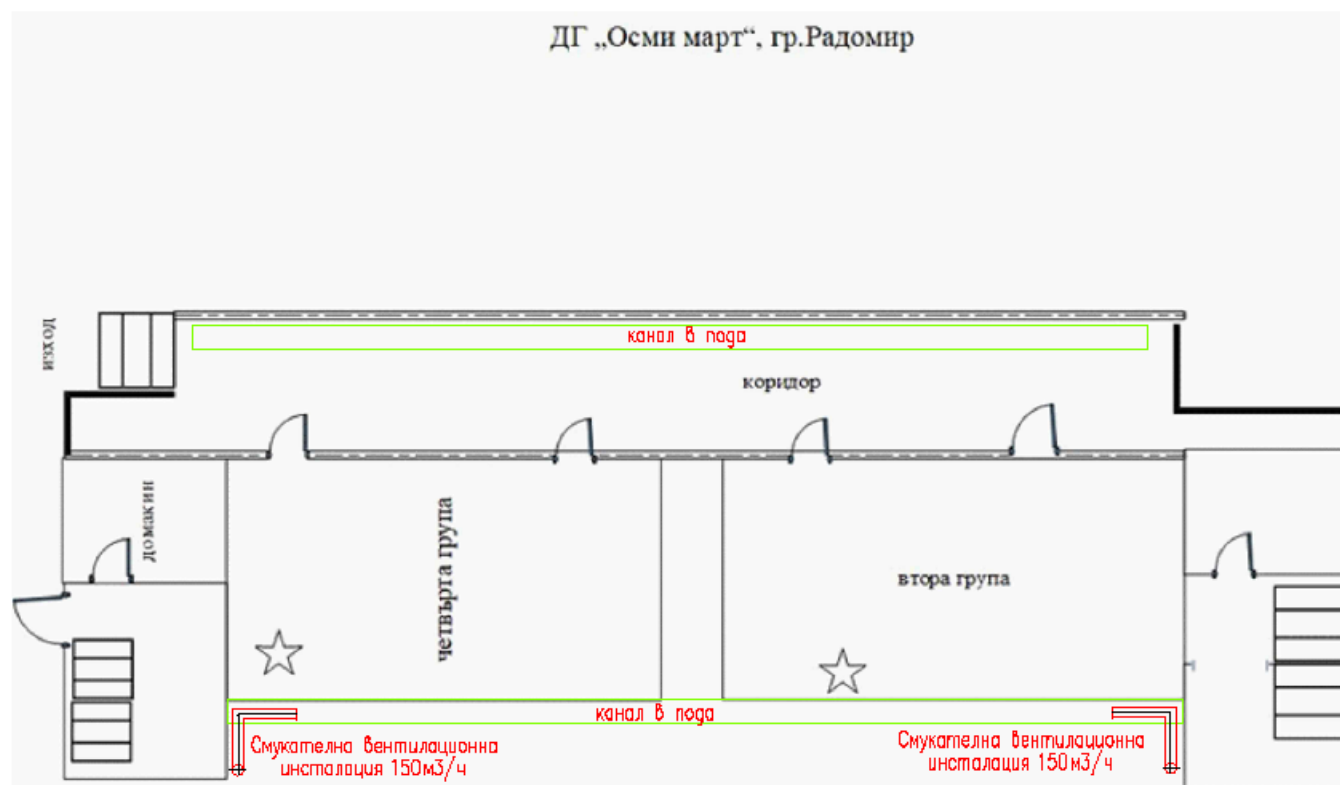

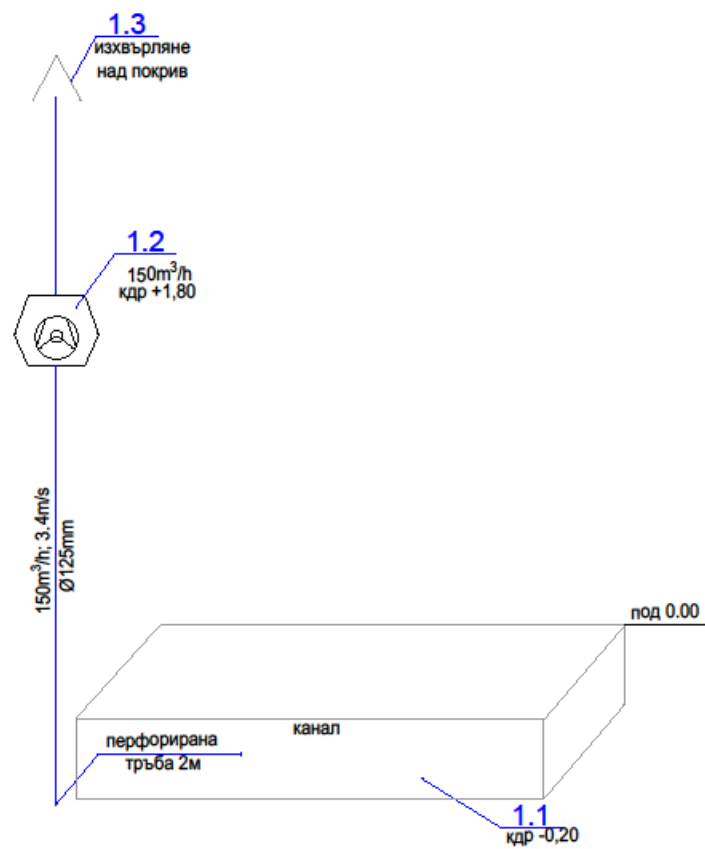

Поз.	Наименование	Брой	Ел.мощност	Тепло,kg
Вентилационна инсталация				
1.1.	Канал в пода с тръбопроводи за отопление	2		
1.2.	Канален смукателен вентилатор RKA 125 Ø125mm; L=150m³/h; N=24W; 230V	2	24W; 230V	
1.3.	Шапка вентилационна за въздуховод Ø125	2		


# Мерки за намаляване на ОАР

## Пасивни мерки

- ✓ Запълване на пукнатини
- ✓ Плътено затваряне на каналите
- ✓ Ремонт на пода и стените
- ✓ Уплътняване на проводи

## Активни мерки

- ✓ Монтаж на прозоречни вентилационни клапи на отваряемите прозорци
- ✓ Смукателна вентилационна инсталация в каналите
- ✓ Механична смукателна и нагнетателна вентилация с рекуперация



**Благодаря за  
вниманието!**

**инж. Ирена Колева**

